

ESCLARECIMENTOS PP 38/2023

01 – A imagem de referência mostra contêiner marítimo, porém todo o descritivo pede unidade modular, seguiremos então com a cotação em unidade modular correto?

RESPOSTA SECRETARIA:

1 – Correto, desde que cumpra com as especificações do edital;

02 – Alguns pontos falam em acoplagem, sendo assim, onde será fornecido mais de uma unidade as mesmas serão acopladas ou podemos desconsiderar?

RESPOSTA SECRETARIA:

2- Deverá ter acoplagem

03 – A licitação possui dois tipos de contêiners (Alimentação I e alimentação II), no item 1 temos todo um descritivo de mobiliário, porem no item 2 não há nenhum tipo de especificação, solicitamos por favor o descritivo, pois não vemos sentido em 2 tipos de fornecimento com o mesmo descritivo.

RESPOSTA SECRETARIA:

3- Container tipo I – módulo adaptado bipartido com abertura estilo cantina, voltado para fornecimento de alimentos. (Necessitando do mobiliário descrito no edital)

Container tipo II – são em módulos abertos sem mobiliário, voltado para atendimento de bebidas.

04 – Sobre o fornecimento simultâneo, precisamos entender como será o uso dentro dos meses que terão dois fornecimentos, se serão em períodos separados para que possamos considerar o quantitativo de unidades a serem fabricadas.

RESPOSTA SECRETARIA

4- Poderá acontecer períodos com fornecimento simultâneo, conforme a necessidade da administração pública municipal;

05 – Existe algum projeto já elaborado além da imagem já enviada, se sim, seria possível disponibilizar o mesmo?



RESPOSTA SECRETARIA

5- Não.

Conforme tabela do Cronograma de Execução, haverá eventos acontecendo no mesmo mês. Exemplo: Em julho Acontecerá o Festival de Vinhos e Sabores e Arraiá de Maricá. Indago, há possibilidade desses eventos acontecerem simultaneamente?

RESPOSTA DA SECRETARIA: A Secretaria requisitante informa que os eventos **Não** ocorrem simultaneamente.

- Os modelos em anexo, serão aceitos para atender a solicitação do Órgão?

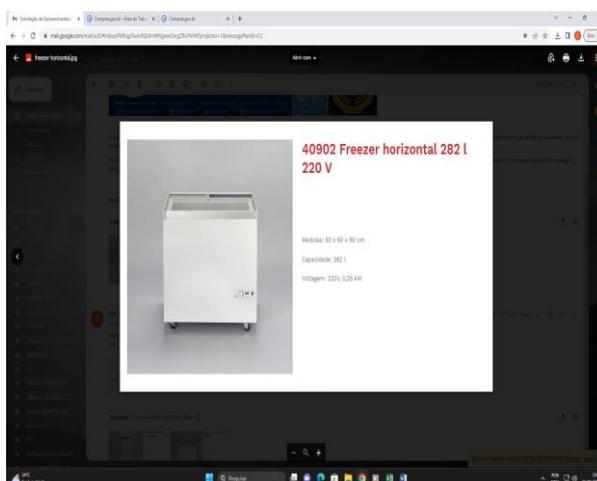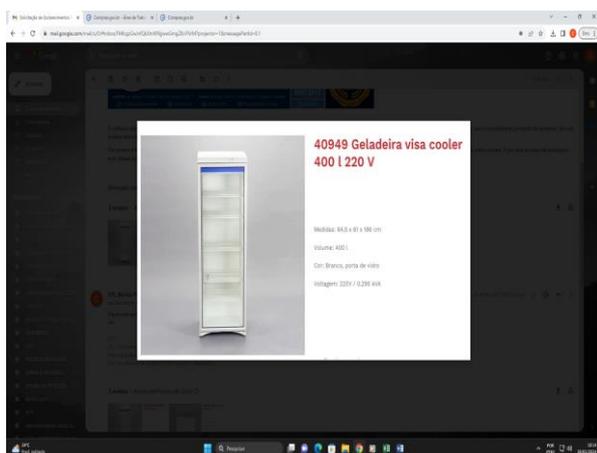

RESPOSTA DA SECRETARIA : Os modelos em anexo são aceitos. Seguindo todas as especificações conforme edital.